別紙１　総合契約の対象とする地点別変電所の明細

項目＼地点	八　乙　女	北　仙　台	土　　樋	長　町　南
変電所の名称	高速鉄道南北線 八乙女変電所	高速鉄道南北線 北仙台変電所	高速鉄道南北線 土樋変電所	高速鉄道南北線 長町南変電所
需給地点	仙台市泉区 八乙女中央一丁目４番１０号	仙台市青葉区 堤通雨宮町１１番１５号	仙台市若林区 土樋２９６番地の１	仙台市太白区 長町南三丁目１番７５号
地点別契約電力	２，２００キロワット	３，６００キロワット	１，５００キロワット	３，２００キロワット
地点別修正契約電力	１，４０４キロワット	２，２９７キロワット	９５７キロワット	２，０４２キロワット
電気供給方式	交流３相３線式	交流３相３線式	交流３相３線式	交流３相３線式
供給電圧（受電電圧）	標準電圧　６０，０００ボルト （公称電圧　６６，０００ボルト）	標準電圧　６０，０００ボルト （公称電圧　６６，０００ボルト）	標準電圧　６０，０００ボルト （公称電圧　６６，０００ボルト）	標準電圧　６０，０００ボルト （公称電圧　６６，０００ボルト）
周波数	標準周波数　５０ヘルツ	標準周波数　５０ヘルツ	標準周波数　５０ヘルツ	標準周波数　５０ヘルツ
計量電圧	供給電圧に同じ	供給電圧に同じ	供給電圧に同じ	供給電圧に同じ
計量場所	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
検針方法	自動検針装置，または目視記録	自動検針装置，または目視記録	自動検針装置，または目視記録	自動検針装置，または目視記録
電力量計構成	三菱電機　ＷＰ３ＥＨ－Ｋ１６Ｒ （精度：精密）	三菱電機　ＷＰ３ＥＨ－Ｋ１６Ｒ （精度：精密）	三菱電機　ＷＰ３ＥＳ－Ｒ （精度：精密）	三菱電機　ＷＰ３ＥＨ－Ｋ１６Ｒ （精度：精密）
保安責任分界点	変電所内に施設したＧＩＳ内 の引込ケーブル終端接続点	変電所内に施設したＧＩＳ内 の引込ケーブル終端接続点	変電所内に施設したＧＩＳ内 の引込ケーブル終端接続点	変電所内に施設したＧＩＳ内 の引込ケーブル終端接続点
財産分界点	保安責任分界点に同じ	保安責任分界点に同じ	保安責任分界点に同じ	保安責任分界点に同じ

別紙２　予定使用電力量（令和9年4月～令和10年3月）

変電所名	八乙女				北仙台				土樋				長町南				総　　合		
年／月	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	4変電所合成最大需要電力	使用電力量	負荷率
	キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時	
R9/4	1,700	577,016	100.0%	48.0%	2,300	755,451	100.0%	49.0%	0	0	100.0%	44.0%	2,200	699,509	100.0%	47.0%	5,700	2,031,976	51.0%
R9/5	2,200	616,871	100.0%	39.0%	2,500	729,077	100.0%	45.0%	0	0	100.0%	33.0%	2,400	734,259	100.0%	48.0%	5,900	2,080,207	49.0%
R9/6	2,100	606,124	100.0%	42.0%	2,800	766,657	100.0%	45.0%	0	0	100.0%	29.0%	2,700	767,090	100.0%	48.0%	6,100	2,139,871	51.0%
R9/7	2,100	732,601	100.0%	46.0%	2,600	983,683	100.0%	52.0%	0	0	100.0%	44.0%	2,300	901,303	100.0%	55.0%	6,600	2,617,587	52.0%
R9/8	2,000	708,141	100.0%	49.0%	3,600	997,715	100.0%	49.0%	0	0	100.0%	23.0%	3,200	908,263	100.0%	54.0%	6,700	2,614,119	54.0%
R9/9	2,000	645,669	100.0%	48.0%	2,700	940,677	100.0%	55.0%	0	0	100.0%	43.0%	2,400	819,778	100.0%	54.0%	6,700	2,406,124	54.0%
R9/10	1,800	592,042	100.0%	44.0%	2,600	877,007	100.0%	47.0%	0	0	100.0%	45.0%	2,200	744,235	100.0%	47.0%	5,900	2,213,284	51.0%
R9/11	1,800	560,627	100.0%	46.0%	2,400	767,554	100.0%	51.0%	0	0	100.0%	40.0%	2,300	703,742	100.0%	48.0%	5,800	2,031,923	51.0%
R9/12	1,900	629,674	100.0%	47.0%	2,300	778,964	100.0%	51.0%	0	0	100.0%	41.0%	2,500	816,804	100.0%	49.0%	6,300	2,225,442	50.0%
R10/1	1,900	675,149	100.0%	49.0%	2,500	823,662	100.0%	49.0%	0	0	100.0%	40.0%	2,500	874,316	100.0%	53.0%	6,500	2,373,127	50.0%
R10/2	2,000	591,933	100.0%	47.0%	1,700	529,117	100.0%	50.0%	1,500	384,903	100.0%	41.0%	1,800	571,324	100.0%	51.0%	6,500	2,077,277	51.0%
R10/3	2,000	635,398	100.0%	46.0%	1,600	589,313	100.0%	54.0%	1,400	405,205	100.0%	42.0%	1,900	617,524	100.0%	48.0%	6,600	2,247,440	50.0%
	最大	合計	平均	平均	最大	合計	平均	平均	最大	合計	平均	平均	最大	合計	平均	平均	最大	合計	平均
年度合計	2,200	7,571,245	100.0%	45.9%	3,600	9,538,877	100.0%	49.8%	1,500	790,108	100.0%	38.8%	3,200	9,158,147	100.0%	50.2%	6,700	27,058,377	51.2%

※下記運用を予定している。
　土樋変電所停止：令和9年4月1日～令和10年1月31日

$$\text{総合率} = \frac{\text{4地点合成最大需要電力}}{\text{八乙女変電所最大需要電力} + \text{北仙台変電所最大需要電力} + \text{土樋変電所最大需要電力} + \text{長町南変電所最大需要電力}}$$

$$\text{総合率} = \frac{6,700 \text{ キロワット}}{2,200 \text{ キロワット} + 3,600 \text{ キロワット} + 1,500 \text{ キロワット} + 3,200 \text{ キロワット}} = 63.81\%$$

別紙３－１ａ　電力使用実績（令和5年9月～令和6年8月）

変電所名	八乙女				北仙台				土樋				長町南				総　　合			
年／月	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	4変電所合成 最大需要電力		使用電力量	負荷率
	キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			日/時	キロワット	キロワット時	
R5/9	2,000	693,200	100.0%	48.0%	2,000	793,850	100.0%	55.0%	1,400	432,150	100.0%	43.0%	1,700	664,050	100.0%	54.0%	01日 08:30-09:00	6,700	2,583,250	54.0%
R5/10	1,800	594,400	100.0%	44.0%	2,000	697,700	100.0%	47.0%	1,100	365,600	100.0%	45.0%	1,600	564,400	100.0%	47.0%	02日 08:30-09:00	5,900	2,222,100	51.0%
R5/11	1,800	589,950	100.0%	46.0%	1,700	620,100	100.0%	51.0%	1,300	375,200	100.0%	40.0%	1,600	552,950	100.0%	48.0%	30日 08:30-09:00	5,800	2,138,200	51.0%
R5/12	1,900	668,100	100.0%	47.0%	1,600	610,750	100.0%	51.0%	1,400	431,500	100.0%	41.0%	1,800	650,900	100.0%	49.0%	22日 08:00-08:30	6,300	2,361,250	50.0%
R6/1	1,900	689,750	100.0%	49.0%	1,700	617,900	100.0%	49.0%	1,500	447,150	100.0%	40.0%	1,700	669,650	100.0%	53.0%	16日 08:30-09:00	6,500	2,424,450	50.0%
R6/2	2,000	657,750	100.0%	47.0%	1,700	587,950	100.0%	50.0%	1,500	427,700	100.0%	41.0%	1,800	634,850	100.0%	51.0%	07日 08:30-09:00	6,500	2,308,250	51.0%
R6/3	2,000	691,450	100.0%	46.0%	1,600	641,300	100.0%	54.0%	1,400	440,950	100.0%	42.0%	1,900	672,000	100.0%	48.0%	08日 08:30-09:00	6,600	2,445,700	50.0%
R6/4	1,700	590,000	100.0%	48.0%	1,700	597,600	100.0%	49.0%	1,100	349,700	100.0%	44.0%	1,600	540,400	100.0%	47.0%	01日 08:30-09:00	5,700	2,077,700	51.0%
R6/5	2,200	636,900	100.0%	39.0%	1,700	566,900	100.0%	45.0%	1,500	371,700	100.0%	33.0%	1,600	572,250	100.0%	48.0%	31日 08:30-09:00	5,900	2,147,750	49.0%
R6/6	2,100	632,900	100.0%	42.0%	1,800	589,200	100.0%	45.0%	2,000	422,650	100.0%	29.0%	1,700	589,650	100.0%	48.0%	13日 08:30-09:00	6,100	2,234,400	51.0%
R6/7	2,100	719,450	100.0%	46.0%	1,900	738,000	100.0%	52.0%	1,400	456,050	100.0%	44.0%	1,600	657,100	100.0%	55.0%	08日 08:30-09:00	6,600	2,570,600	52.0%
R6/8	2,000	723,550	100.0%	49.0%	2,100	768,300	100.0%	49.0%	3,000	502,250	100.0%	23.0%	1,700	676,900	100.0%	54.0%	27日 08:30-09:00	6,700	2,671,000	54.0%
	最大	合計	平均	平均	最大	合計	平均	平均	最大	合計	平均	平均	最大	合計	平均	平均		最大	合計	平均
年度合計	2,200	7,887,400	100.0%	45.9%	2,100	7,829,550	100.0%	49.8%	3,000	5,022,600	100.0%	38.8%	1,900	7,445,100	100.0%	50.2%		6,700	28,184,650	51.2%

$$\text{総合率} = \frac{\text{4地点合成最大需要電力}}{\text{八乙女変電所最大需要電力} + \text{北仙台変電所最大需要電力} + \text{土樋変電所最大需要電力} + \text{長町南変電所最大需要電力}}$$

$$\text{総合率} = \frac{6,700 \text{ キロワット}}{2,200 \text{ キロワット} + 2,100 \text{ キロワット} + 3,000 \text{ キロワット} + 1,900 \text{ キロワット}} = 72.83\%$$

別紙３－１ｂ　電力使用実績（令和6年9月～令和7年8月）

変電所名	八乙女				北仙台				土樋				長町南				総　　合			
年／月	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	4変電所合成 最大需要電力		使用電力量	負荷率
	キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			日/時	キロワット	キロワット時	
R6/9	2,100	665,500	100.0%	44.0%	2,000	731,550	100.0%	51.0%	2,200	442,300	100.0%	28.0%	1,600	606,950	100.0%	53.0%	11日 08:30-09:00	6,700	2,446,300	51.0%
R6/10	1,600	665,900	100.0%	56.0%	1,800	742,400	100.0%	55.0%	2,000	841,500	99.7%	57.0%	0	0	0.0%	0.0%	02日 08:30-09:00	5,400	2,249,800	56.0%
R6/11	1,800	617,800	100.0%	48.0%	1,800	646,800	100.0%	50.0%	2,400	799,600	99.7%	46.0%	0	0	0.0%	0.0%	20日 08:30-09:00	5,600	2,064,200	51.0%
R6/12	2,000	709,150	100.0%	48.0%	1,800	669,500	100.0%	50.0%	2,500	950,250	99.7%	51.0%	0	0	0.0%	0.0%	23日 08:00-08:30	6,200	2,328,900	50.0%
R7/1	2,000	725,150	100.0%	49.0%	1,800	691,350	100.0%	52.0%	2,600	996,050	99.8%	51.0%	0	0	0.0%	0.0%	10日 08:30-09:00	6,300	2,412,550	51.0%
R7/2	2,000	676,550	100.0%	50.0%	1,900	634,000	100.0%	50.0%	2,700	931,150	99.7%	51.0%	0	0	0.0%	0.0%	07日 08:30-09:00	6,500	2,241,700	51.0%
R7/3	2,000	665,600	100.0%	45.0%	1,900	698,300	100.0%	49.0%	2,500	907,850	99.8%	49.0%	0	0	0.0%	0.0%	05日 08:30-09:00	6,100	2,271,750	50.0%
R7/4	1,800	594,200	100.0%	46.0%	1,900	654,550	100.0%	48.0%	2,300	768,150	99.8%	46.0%	0	0	0.0%	0.0%	01日 08:30-09:00	5,700	2,016,900	49.0%
R7/5	1,900	616,000	100.0%	44.0%	1,900	654,900	100.0%	46.0%	2,100	783,550	99.8%	50.0%	0	0	0.0%	0.0%	21日 08:30-09:00	5,800	2,054,450	48.0%
R7/6	2,000	654,600	100.0%	45.0%	2,000	690,300	100.0%	48.0%	2,400	866,400	99.6%	50.0%	0	0	0.0%	0.0%	26日 08:30-09:00	6,200	2,211,300	50.0%
R7/7	2,000	562,850	100.0%	38.0%	3,300	853,800	100.0%	35.0%	1,800	531,550	100.0%	40.0%	1,600	657,000	100.0%	55.0%	25日 08:30-09:00	6,800	2,605,200	51.0%
R7/8	2,000	674,150	100.0%	45.0%	2,100	790,300	100.0%	51.0%	1,500	486,550	100.0%	44.0%	1,600	653,500	100.0%	55.0%	05日 08:30-09:00	6,700	2,604,500	52.0%
年度合計	最大 2,100	合計 7,827,450	平均 100.0%	平均 46.5%	最大 3,300	合計 8,457,750	平均 100.0%	平均 48.8%	最大 2,700	合計 9,304,900	平均 99.8%	平均 46.9%	最大 1,600	合計 1,917,450	平均 25.0%	平均 13.6%		最大 6,800	合計 27,507,550	平均 50.8%

※当該期間において下記運用あり
長町南変電所 受電停止：令和6年9月30日～令和7年6月30日

$$\text{総合率} = \frac{\text{4地点合成最大需要電力}}{\text{八乙女変電所最大需要電力} + \text{北仙台変電所最大需要電力} + \text{土樋変電所最大需要電力} + \text{長町南変電所最大需要電力}}$$

$$\text{総合率} = \frac{6,800 \text{ キロワット}}{2,100 \text{ キロワット} + 3,300 \text{ キロワット} + 2,700 \text{ キロワット} + 1,600 \text{ キロワット}} = 70.10\%$$

別紙３－１ｃ　電力使用実績（令和7年9月～令和8年8月）

変電所名	八乙女				北仙台				土樋				長町南				総　　合			
年／月	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	最大需要電力	使用電力量	力率	負荷率	4変電所合成 最大需要電力		使用電力量	負荷率
	キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			キロワット	キロワット時			日/時	キロワット	キロワット時	
R7/9	2,000	636,500	100.0%	44.0%	2,300	728,350	100.0%	44.0%	1,500	399,900	100.0%	37.0%	2,100	631,650	100.0%	42.0%	02日 08:30-09:00	6,600	2,396,400	50.0%
R7/10	1,800	599,850	100.0%	45.0%	1,800	639,250	100.0%	48.0%	1,700	386,550	100.0%	31.0%	1,500	578,650	100.0%	52.0%	03日 08:30-09:00	6,200	2,204,300	48.0%
R7/11	1,700	563,600	100.0%	46.0%	1,700	584,450	100.0%	48.0%	1,200	285,700	100.0%	33.0%	2,000	587,950	100.0%	41.0%	21日 08:30-09:00	5,600	2,021,700	50.0%
R7/12	1,800	618,400	100.0%	46.0%	1,500	593,300	100.0%	53.0%	1,200	387,850	100.0%	43.0%	1,700	334,510	100.0%	49.0%	12日 08:00-08:30	5,600	2,214,900	53.0%
R8/1	1,800	649,700	100.0%	49.0%	1,600	612,100	100.0%	51.0%	1,300	431,350	100.0%	45.0%	1,800	667,350	100.0%	50.0%	22日 08:30-09:00	6,100	2,360,500	52.0%
R8/2	1,800	535,500	100.0%	44.0%	2,500	587,500	100.0%	35.0%	1,300	371,600	100.0%	43.0%	1,900	572,850	100.0%	45.0%	09日 08:30-09:00	6,200	2,067,450	50.0%
R8/3	0	0	0.0%	0.0%	2,800	1,116,400	100.0%	54.0%	1,500	458,850	100.0%	41.0%	1,900	659,950	100.0%	47.0%	04日 08:30-09:00	5,700	2,235,200	53.0%
R8/4	0	0	0.0%	0.0%	2,800	1,049,150	100.0%	52.0%	1,400	401,600	100.0%	40.0%	1,700	570,850	100.0%	47.0%	02日 08:30-09:00	5,500	2,021,600	51.0%
R8/5	0	0	0.0%	0.0%	3,000	1,069,300	100.0%	48.0%	1,400	408,350	100.0%	39.0%	1,600	594,500	100.0%	50.0%	28日 08:30-09:00	5,900	2,027,150	47.0%
R8/6	0	0	0.0%	0.0%	3,000	1,080,550	100.0%	50.0%	1,400	441,350	100.0%	44.0%	1,700	607,650	100.0%	50.0%	29日 08:30-09:00	6,100	2,129,550	48.0%
R8/7	0	0	0.0%	0.0%	3,400	1,280,550	99.9%	51.0%	1,700	520,000	100.0%	41.0%	1,700	704,100	100.0%	56.0%	22日 08:30-09:00	6,700	2,504,650	50.0%
R8/8	0	0	0.0%	0.0%	3,400	1,311,750	99.9%	52.0%	1,700	515,150	100.0%	41.0%	1,800	689,500	100.0%	51.0%	25日 08:30-09:00	6,600	2,516,400	51.0%
年度合計	最大 2,000	合計 3,603,550	平均 50.0%	平均 22.8%	最大 3,400	合計 10,652,650	平均 100.0%	平均 48.8%	最大 1,700	合計 5,008,250	平均 100.0%	平均 39.8%	最大 2,100	合計 7,199,510	平均 100.0%	平均 48.3%		最大 6,700	合計 26,699,800	平均 50.3%


※当該期間において下記運用あり
八乙女変電所 受電停止：令和8年2月27日～令和8年12月(予定)


$$\text{総合率} = \frac{\text{4地点合成最大需要電力}}{\text{八乙女変電所最大需要電力} + \text{北仙台変電所最大需要電力} + \text{土樋変電所最大需要電力} + \text{長町南変電所最大需要電力}}$$

$$\text{総合率} = \frac{6{,}700 \text{ キロワット}}{2{,}000 \text{ キロワット} + 3{,}400 \text{ キロワット} + 1{,}700 \text{ キロワット} + 2{,}100 \text{ キロワット}} = 72.83\%$$

別紙３－２ａ　最大使用電力日における使用電力量推移【令和5年9月～令和6年8月】


時間	4変電所合成 (R5.9.1)	八乙女 (R5.9.1)	北仙台 (R5.9.5)	土樋 (R6.1.16)	長町南 (R6.2.22)
1	2,100	600	700	300	650
2	1,650	450	550	200	550
3	1,700	450	600	200	550
4	1,600	400	600	200	550
5	1,800	450	600	250	500
6	2,550	700	850	450	1,100
7	4,200	1,100	1,300	1,000	1,600
8	5,950	1,600	1,850	1,300	1,700
9	6,450	1,800	1,900	1,300	1,600
10	5,250	1,450	1,500	950	1,600
11	4,650	1,250	1,350	950	1,350
12	4,300	1,200	1,300	900	1,200
13	4,300	1,250	1,200	850	1,050
14	4,300	1,150	1,200	800	1,300
15	4,400	1,250	1,250	850	1,150
16	4,750	1,300	1,300	800	1,200
17	5,050	1,400	1,400	1,000	1,250
18	5,300	1,650	1,600	1,150	1,100
19	5,550	1,650	1,600	1,200	1,250
20	5,050	1,450	1,600	1,100	1,050
21	4,500	1,250	1,400	900	1,050
22	4,050	1,100	1,200	800	1,050
23	3,700	1,100	1,150	650	950
24	3,300	950	1,050	600	950
計	96,450	26,950	29,050	18,700	26,300

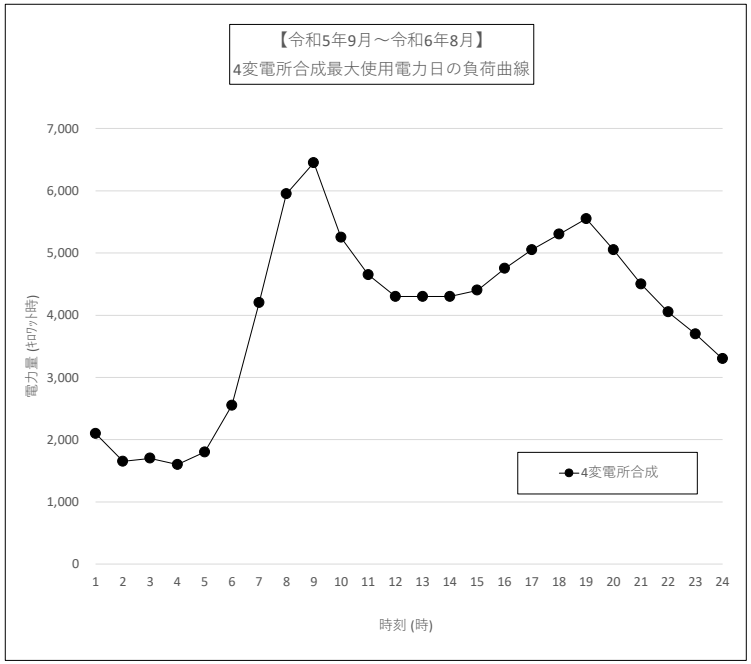


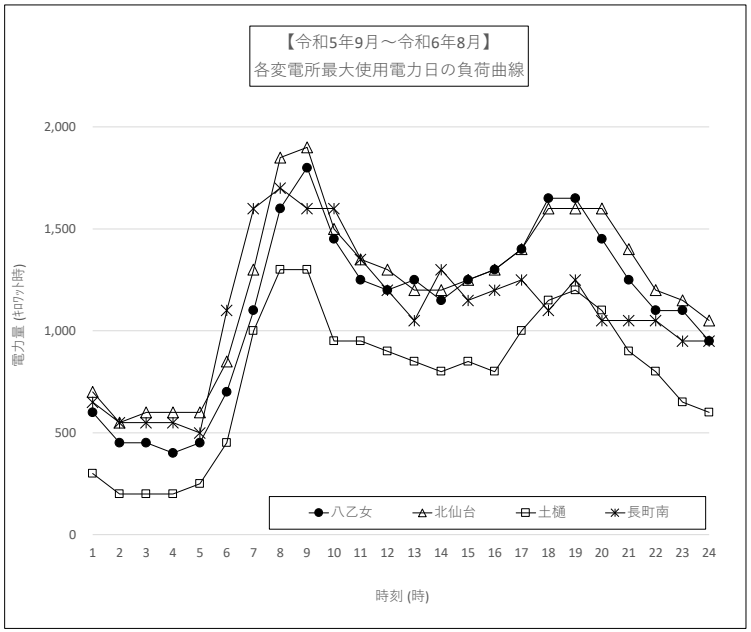

別紙３－２ｂ　最大使用電力日における使用電力量推移【令和6年9月～令和7年8月】


時間	4変電所合成 (R7.8.5)	八乙女 (R7.2.18)	北仙台 (R7.8.5)	土樋 (R7.2.7)	長町南 (R7.8.21)
1	1,650	500	700	700	150
2	1,450	400	500	650	300
3	1,500	400	550	600	350
4	1,450	400	500	750	350
5	1,300	400	450	600	350
6	2,400	950	800	1,600	650
7	4,050	1,300	1,300	2,150	1,050
8	5,950	1,850	1,850	2,500	1,300
9	6,350	1,800	1,900	2,450	1,500
10	5,150	1,550	1,500	2,000	1,350
11	4,600	1,300	1,300	1,800	1,400
12	4,250	1,200	1,200	1,850	1,350
13	4,200	1,050	1,250	1,750	1,350
14	4,350	1,100	1,300	1,600	1,350
15	4,400	1,150	1,200	1,650	1,450
16	4,700	1,300	1,250	1,850	1,350
17	4,850	1,400	1,450	1,900	1,250
18	5,250	1,400	1,600	2,100	1,200
19	5,350	1,550	1,700	2,100	1,200
20	5,300	1,650	1,750	2,000	1,150
21	5,400	1,350	1,750	1,800	1,050
22	5,050	1,300	1,600	1,550	1,100
23	4,350	1,100	1,250	1,500	1,050
24	3,250	1,050	1,050	1,400	900
計	96,550	27,450	29,700	38,850	24,500

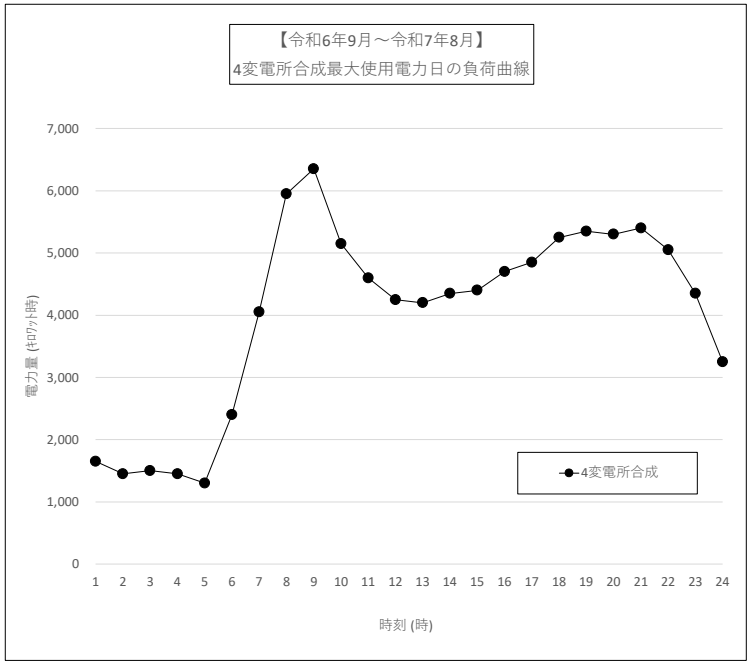


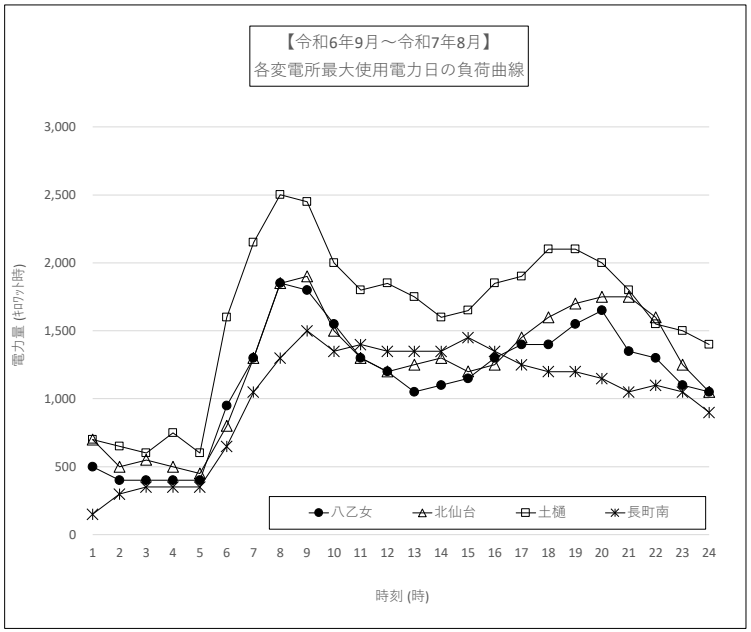

別紙３－２ｃ　最大使用電力日における使用電力量推移【令和7年9月～令和8年8月】


時間	4変電所合成 (R8.7.22)	八乙女 (R7.9.17)	北仙台 (R8.8.25)	土樋 (R8.7.22)	長町南 (R7.11.12)
1	1,650	150	400	250	200
2	1,350	350	850	200	450
3	1,350	300	800	200	400
4	1,350	300	800	200	450
5	1,350	300	850	200	450
6	2,450	550	1,300	400	800
7	3,950	900	2,050	750	1,400
8	5,800	1,600	2,900	1,400	1,850
9	6,350	1,850	3,200	1,650	2,000
10	5,000	1,350	2,400	1,150	1,600
11	4,550	1,100	2,100	1,050	1,400
12	4,400	1,000	1,950	1,050	1,350
13	4,300	1,100	2,000	950	1,200
14	4,400	1,100	2,000	950	1,300
15	4,550	1,150	2,050	1,000	1,300
16	4,650	1,250	2,150	1,050	1,350
17	4,800	1,400	2,450	1,050	1,500
18	5,250	1,550	2,700	1,300	1,500
19	5,400	1,550	2,750	1,400	1,600
20	4,850	1,400	2,550	1,100	1,500
21	4,350	1,300	2,150	1,050	1,400
22	3,800	1,200	2,000	800	1,250
23	3,550	1,000	1,850	650	1,200
24	3,200	800	1,700	600	1,050
計	92,650	24,550	45,950	20,400	28,500

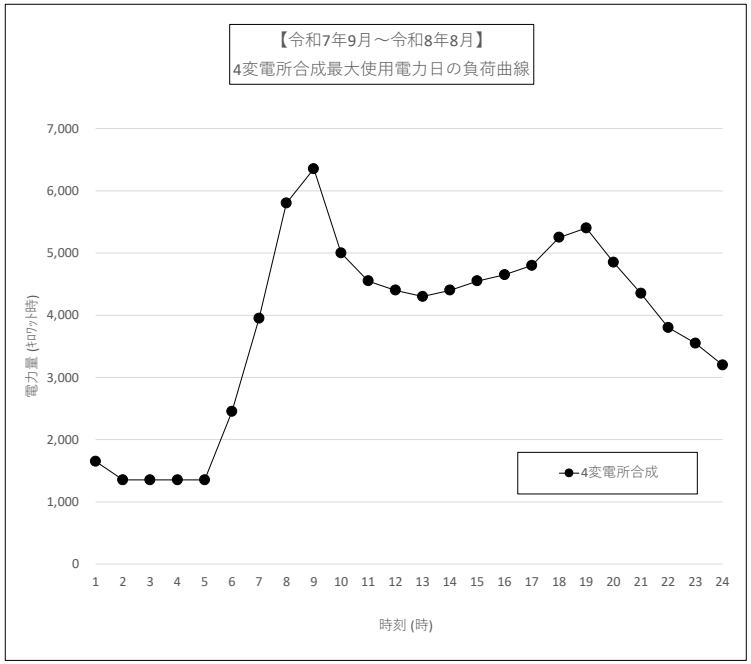


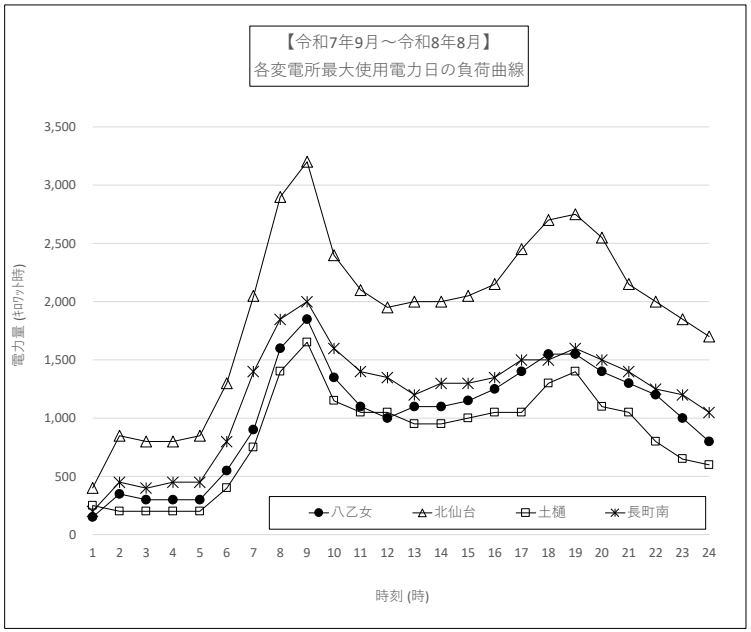

別紙３－３a　　季節別，平日／土休日別一日当たりの使用電力量推移【令和5年9月～令和6年8月】


時間	5月		8月		11月		2月	
	平日	土休日	平日	土休日	平日	土休日	平日	土休日
	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大
	(R6.5.31)	(R6.5.19)	(R6.8.5)	(R6.8.24)	(R5.11.30)	(R5.11.25)	(R6.2.22)	(R6.2.23)
1	1,500	1,650	1,650	1,700	1,600	1,750	1,900	1,750
2	1,050	1,450	1,250	1,350	1,400	1,600	1,450	1,350
3	1,150	1,600	1,150	1,350	1,350	1,600	1,550	1,450
4	1,100	1,350	1,350	1,350	1,400	1,500	1,450	1,450
5	1,150	1,350	1,200	1,350	1,350	1,400	1,500	1,400
6	1,850	1,800	2,450	2,400	2,550	2,400	2,900	2,750
7	3,300	2,750	4,000	3,550	4,300	3,250	4,650	3,450
8	5,000	3,100	5,850	4,100	5,450	3,500	6,050	3,900
9	5,700	3,050	6,200	4,100	5,650	3,450	6,150	4,000
10	4,200	3,250	4,950	4,200	4,650	3,550	5,100	4,000
11	3,450	3,250	4,450	4,100	3,900	3,300	4,250	4,200
12	3,200	3,150	4,200	3,950	3,550	3,350	4,250	3,800
13	3,250	3,100	4,100	3,950	3,250	3,100	3,850	3,600
14	3,850	3,100	4,100	3,850	3,450	3,150	3,900	3,450
15	4,000	3,150	4,450	4,000	3,600	3,050	4,100	3,550
16	3,550	3,100	4,400	4,100	3,700	3,150	4,250	3,550
17	4,100	3,100	4,850	4,100	4,200	3,150	4,600	3,300
18	4,400	3,200	5,100	4,350	4,500	3,200	4,750	3,500
19	4,550	3,000	5,450	4,350	4,550	3,150	4,950	3,400
20	4,350	2,950	5,300	4,200	4,350	3,100	4,700	3,350
21	3,650	2,900	5,300	4,300	3,850	3,050	4,150	3,300
22	3,300	2,950	5,150	4,000	3,400	3,100	3,750	3,450
23	3,050	2,700	4,250	3,550	3,250	3,000	3,450	3,150
24	2,750	2,600	3,250	3,200	2,900	2,800	3,200	3,100
計	77,450	63,600	94,400	81,450	82,150	67,650	90,850	74,200

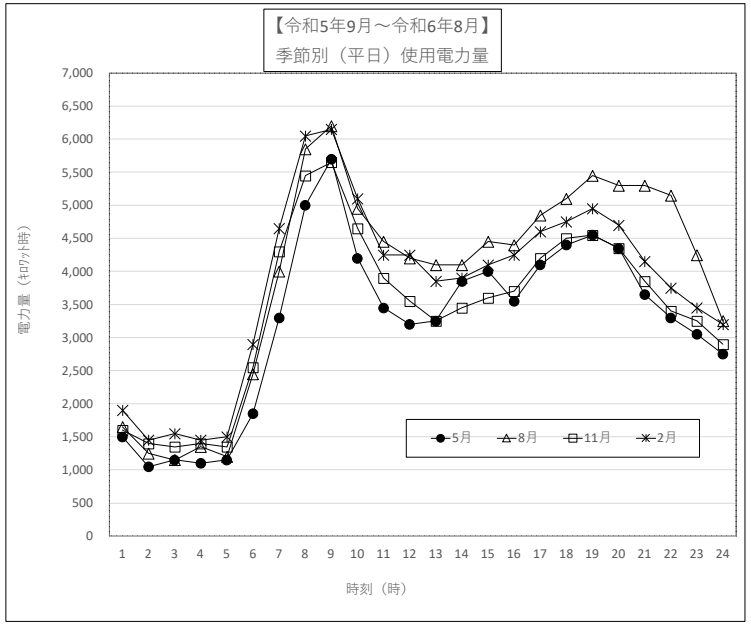


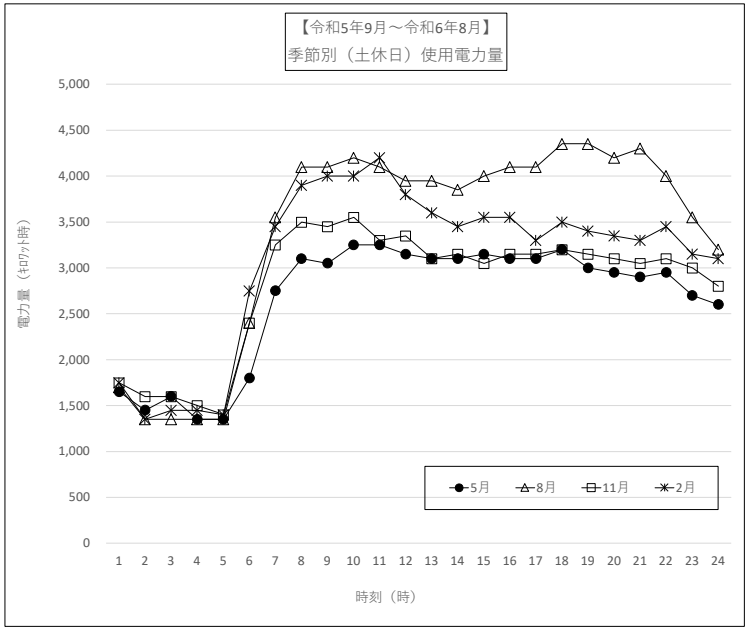

別紙３－３ｂ　季節別，平日／土休日別一日当たりの使用電力量推移【令和6年9月～令和7年8月】

時間	5月		8月		11月		2月	
	平日	土休日	平日	土休日	平日	土休日	平日	土休日
	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大
	(R7.5.21)	(R7.5.17)	(R7.8.5)	(R7.8.23)	(R6.11.20)	(R6.11.30)	(R7.2.7)	(R7.2.8)
1	850	1,450	1,650	1,500	1,650	1,550	1,700	1,850
2	1,050	1,250	1,450	1,350	1,450	1,250	1,500	1,400
3	1,000	1,100	1,500	1,300	1,350	1,150	1,350	1,350
4	1,100	1,250	1,450	1,400	1,300	1,250	1,650	1,400
5	1,050	1,250	1,300	1,350	1,400	1,200	1,350	1,400
6	1,850	1,750	2,400	2,200	2,750	2,200	3,300	2,700
7	3,050	2,700	4,050	3,300	4,350	3,150	4,650	3,750
8	5,000	3,250	5,950	3,950	5,350	3,350	5,850	4,000
9	5,350	3,200	6,350	4,050	5,350	3,300	5,900	3,950
10	3,900	3,300	5,150	4,100	4,050	3,300	4,700	3,850
11	3,600	3,150	4,600	4,000	3,700	3,100	4,150	3,700
12	3,500	3,050	4,250	3,850	3,300	3,150	4,050	3,500
13	3,300	3,000	4,200	3,800	3,200	3,000	4,000	3,350
14	3,300	3,000	4,350	3,850	3,200	2,950	3,800	3,500
15	3,500	3,000	4,400	3,750	3,250	2,900	3,850	3,300
16	3,600	3,000	4,700	4,000	3,500	3,100	4,300	3,400
17	3,950	2,950	4,850	4,200	3,850	2,900	4,650	3,400
18	4,450	3,150	5,250	4,400	4,250	3,100	5,000	3,550
19	4,350	3,000	5,350	4,400	4,200	2,950	5,100	3,600
20	4,100	2,950	5,300	4,100	4,000	2,900	4,850	3,600
21	3,500	2,850	5,400	4,400	3,400	2,850	4,250	3,450
22	3,150	2,850	5,050	3,950	3,200	2,950	3,850	3,350
23	2,800	2,700	4,350	3,550	2,850	2,800	3,650	3,300
24	2,500	2,450	3,250	3,250	2,650	2,600	3,250	3,150
計	73,800	61,600	96,550	80,000	77,550	62,950	90,700	73,800

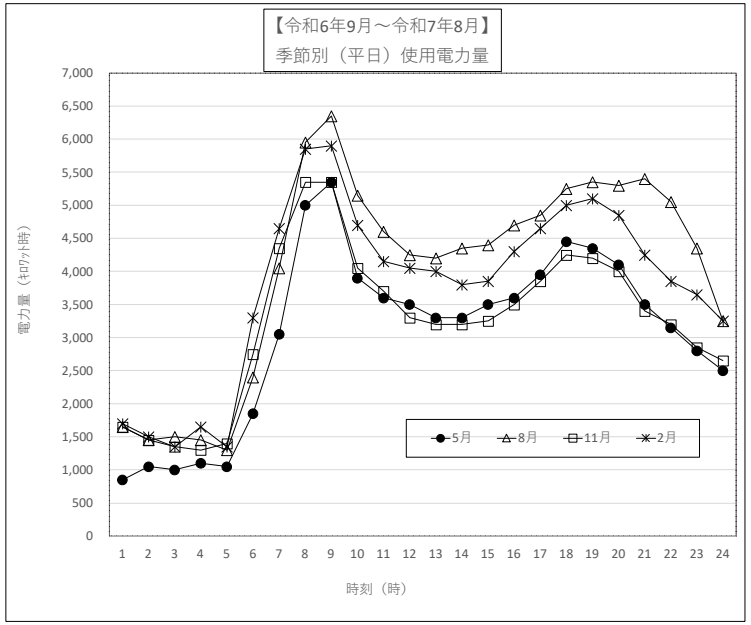

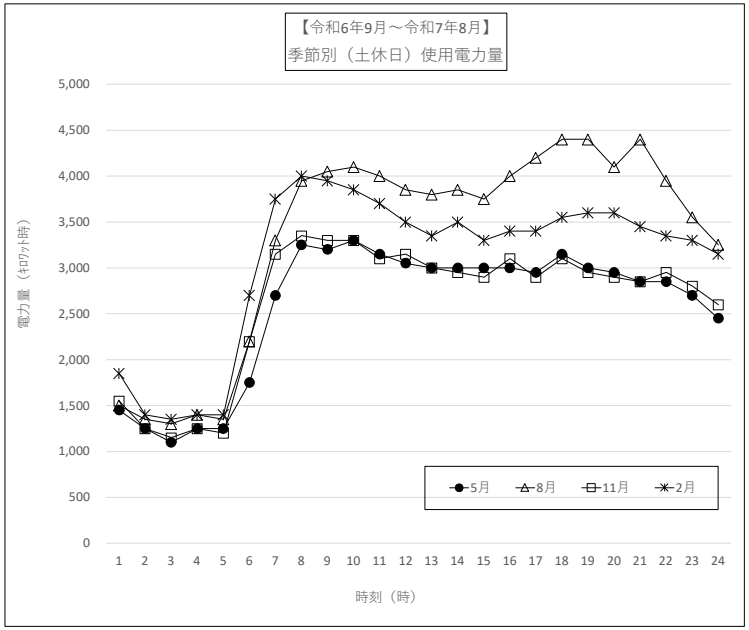

別紙３－３ｃ　　季節別，平日／土休日別一日当たりの使用電力量推移【令和7年9月～令和8年8月】

時間	5月		8月		11月		2月	
	平日	土休日	平日	土休日	平日	土休日	平日	土休日
	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大
	(R8.5.28)	(R8.5.30)	(R8.8.25)	(R8.8.22)	(R7.11.21)	(R7.11.29)	(R8.2.9)	(R8.2.7)
1	1,150	1,300	700	1,250	1,350	800	1,400	1,400
2	950	1,250	1,400	1,300	1,200	1,200	1,550	1,550
3	1,050	1,250	1,350	1,300	1,250	1,250	1,400	1,550
4	1,000	1,300	1,450	1,400	1,200	1,300	1,450	1,650
5	1,000	1,300	1,450	1,350	1,300	1,250	1,500	1,650
6	1,900	1,800	2,350	2,300	2,550	2,250	2,900	2,800
7	3,350	2,700	4,000	3,300	4,000	3,000	4,650	3,500
8	5,050	3,150	5,800	3,800	4,900	3,300	5,900	3,800
9	5,650	3,300	6,400	3,900	5,150	3,200	6,000	3,600
10	4,100	3,350	5,000	3,900	3,850	3,250	4,750	3,700
11	3,550	3,250	4,400	3,850	3,450	3,200	4,150	3,600
12	3,250	3,200	4,350	3,600	3,250	3,050	3,850	3,600
13	3,250	3,100	4,200	3,650	3,200	3,050	3,650	3,400
14	3,250	3,150	4,350	3,800	3,100	3,000	3,550	3,400
15	3,450	3,000	4,550	3,800	3,300	2,900	3,800	3,400
16	3,600	3,150	4,650	3,900	3,450	3,050	3,950	3,350
17	4,100	3,450	4,900	4,000	3,700	3,200	4,100	3,400
18	4,400	3,300	5,200	4,300	4,200	3,150	4,350	3,400
19	4,550	3,050	5,400	4,250	4,350	2,950	4,550	3,300
20	4,250	3,000	4,950	4,100	3,950	2,950	4,350	3,250
21	3,750	2,850	4,150	4,150	3,500	2,900	3,800	3,350
22	3,250	2,850	3,850	3,900	3,250	3,050	3,500	3,300
23	3,000	2,850	3,550	3,400	2,950	2,850	3,250	3,100
24	2,650	2,550	3,150	3,100	2,700	2,750	2,800	2,950
計	75,500	63,450	91,550	77,600	75,100	62,850	85,150	72,000

